


Documentation Technique


Modèle:

MSDCP+

MSDCP+

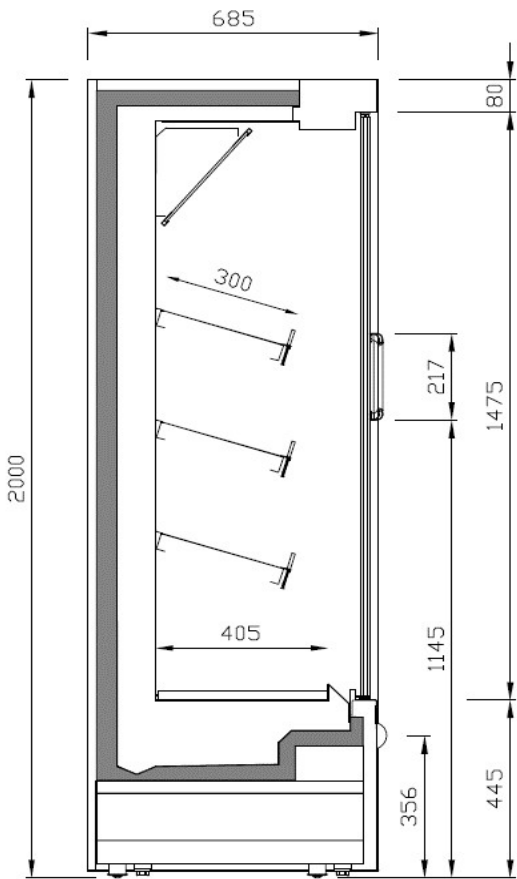

Modelo H1

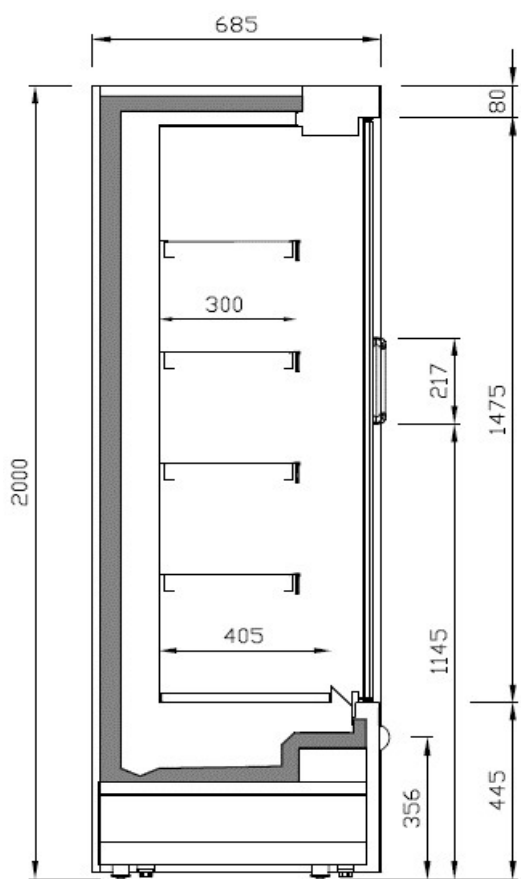

Modelo M1 - M2


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE													
	MS06DCP+		MS09DCP+		MS12DCP+		MS18DCP+		MS25DCP+					
	M1-M2	H1	M1-M2	H1	M1-M2	H1	M1-M2	H1	M1-M2	H1				
LONGEUR [mm]	625		938		1250		1875		2500					
ÉPAISSEUR DES JOUES [mm]	40													
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3				
CONTRÔLE	DIGITAL													
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	1,01	0,82	1,51	1,22	2,01	1,63	3,02	2,44	4,03	3,25				
VOLUME UTILE [lts.]	214,1	176,6	341	278	455	370	683	555	910	740				
TDA - SURFACE TOTALE D’AFFICHAGE (m²)	0,724		1,105		1,448		2,171		2,895					
POIDS BRUT [kg]	171		224		254		318		442					
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS [mm]	765 x 2160 x 810		765 x 2160 x 1028		765 x 2160 x 1340		765 x 2160 x 1965		765 x 2160 x 2590					



DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	102,5	102,5	102,5	102,5	
	B (mm)	60	60	60	60	
	C (mm)	55	55	55	55	
	D (mm)	49,5	49,5	49,5	49,5	
	E (mm)	-	882,5	1195	882,5	

DRAINES

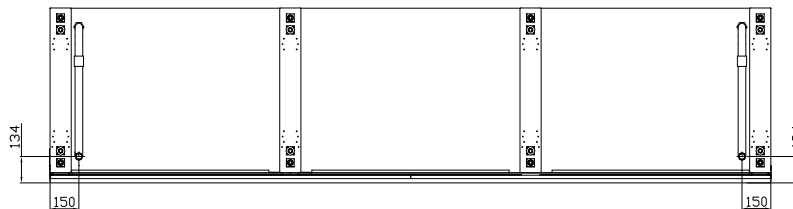

PATTES | ROULES

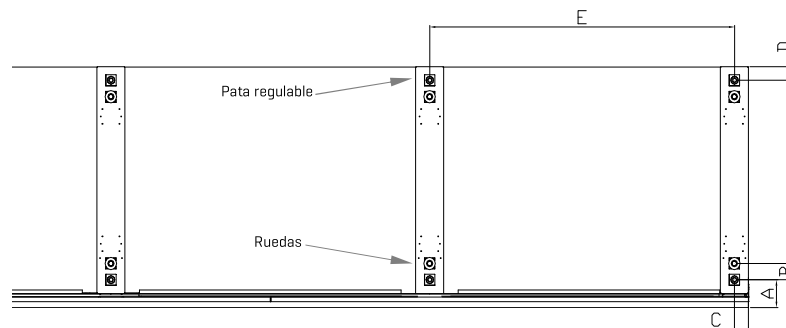

TECHNICAL CONFIGURATION

		H1 [-1°C/+10°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h		4
TEMPÉRATURE DE FIN DE DEGIVRAGE		8°C
DURÉE MASIMALE DE DEGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. environnement	Humidité relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

TENSION	220 V/50 Hz
NIVEAU SONORE	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		MS06DCPH1+	MS09DCPH1+	MS12DCPH1+	MS18DCPH1+	MS25DCPH1+	
Longueur (mm)		625	938	1250	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	358	531	623	716	1077	
	A	3,09	2,89	2,96	3,51	5,41	
RÉFRIGÉRANT		R - 290					
VENTILATEURS EVAPORATEURS	gr	50	65	95	140	150	
	N°	1	1	2	3	4	
	W	25	25	25	25	25	
VENTILATEURS CONDENSEURS	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	N°	1	3	3	3	3	
	W	25	25	25	25	25	
ECLAIRAGE	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	W	11,25	16,88	22,50	33,75	45,00	
	A	0,05	0,07	0,10	0,15	0,20	
PUISSANCE	W	419	648	771	900	1297	
	A	3,99	4,66	5,18	6,21	8,58	
CONSOMMATION	kWh/24h	6,81	7,27	8,62	10,75	14,08	
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]						

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE					
		MS06DCPH1+	MS09DCPH1+	MS12DCPH1+	MS18DCPH1+	MS25DCPH1+	
Longueur (mm)		625	938	1250	1875	2500	
VENTILATEURS D'ÉVAPORATEUR À HAUT RENDEMENT	N°	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
VENTILATEURS DE CONDENSEUR À HAUT RENDEMENT	N°	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
ÉCLAIRAGE VERTICAL	W	57,6	57,6	57,6	86,4	115,2	
	A	0,26	0,26	0,26	0,39	0,52	
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	W	6	9	12	18	24	
	A	0,03	0,04	0,05	0,08	0,11	
RESISTANCE EVAPORATION [*]	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	

[*] REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h		8
DURÉE MAXIMALE DE DEGIVRAGE		-
TEMPÉRATURE DE FIN DE DEGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		MS06DCPM1+	MS09DCPM1+	MS12DCPM1+	MS18DCPM1+	MS25DCPM1+	
Longueur (mm)		625	938	1250	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	336	485	567	654	972	
	A	3,04	2,7	2,7	3,23	4,96	
RÉFRIGÉRANT		R-290					
VENTILATEURS EVAPORATEURS	gr	50	65	95	140	150	
	N°	1	1	2	3	4	
	W	25	25	25	25	25	
VENTILATEURS CONDENSEURS	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	N°	1	3	3	3	3	
	W	25	25	25	25	25	
ECLAIRAGE	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	W	11,25	16,88	22,50	33,75	45,00	
	A	0,05	0,07	0,10	0,15	0,20	
PUISSANCE	W	397	602	715	838	1192	
	A	3,94	4,47	4,92	5,93	8,13	
CONSOMMATION	kWh/24h	7,40	8,90	9,89	12,81	17,11	
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]						

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL		MODÈLE					
		MS06DCPM1+	MS09DCPM1+	MS12DCPM1+	MS18DCPM1+	MS25DCPM1+	
Longueur (mm)		625	938	1250	1875	2500	
VENTILATEURS D'ÉVAPORATEUR À HAUT RENDEMENT	N°	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
VENTILATEURS DE CONDENSEUR À HAUT RENDEMENT	N°	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
ÉCLAIRAGE VERTICAL	W	57,6	57,6	57,6	86,4	115,2	
	A	0,26	0,26	0,26	0,39	0,52	
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	W	6	9	12	18	24	
	A	0,03	0,04	0,05	0,08	0,11	
RESISTANCE EVAPORATION [*]	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	

[*] REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DEGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DEGIVRAGE		-
TEMPÉRATURE DE FIN DE DEGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		MS06DCPM2+	MS9DCPM2+	MS12DCPM2+	MS18DCPM2+	MS25DCPM2+	
Longueur (mm)		625	938	1250	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	358	531	623	716	1077	
	A	3,09	2,89	2,96	3,51	5,41	
RÉFRIGÉRANT		R - 290					
VENTILATEURS EVAPORATEURS	gr	50	65	95	140	150	
	N°	1	1	2	3	4	
	W	25	25	25	25	25	
VENTILATEURS CONDENSEURS	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	N°	1	3	3	3	3	
	W	25	25	25	25	25	
ECLAIRAGE	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
	W	11,25	16,88	22,50	33,75	45,00	
	A	0,05	0,07	0,10	0,15	0,20	
PUISSANCE	W	419	648	771	900	1297	
	A	3,99	4,66	5,18	6,21	8,58	
CONSOMMATION	kWh/24h	6,81	7,98	8,80	11,15	15,65	
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]						

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE					
		MS06DCPM2+	MS9DCPM2+	MS12DCPM2+	MS18DCPM2+	MS25DCPM2+	
Longueur (mm)		625	938	1250	1875	2500	
VENTILATEURS D'ÉVAPORATEUR À HAUT RENDEMENT	N°	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
VENTILATEURS DE CONDENSEUR À HAUT RENDEMENT	N°	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
ÉCLAIRAGE VERTICAL	W	57,6	57,6	57,6	86,4	115,2	
	A	0,26	0,26	0,26	0,39	0,52	
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	W	6	9	12	18	24	
	A	0,03	0,04	0,05	0,08	0,11	
RESISTANCE EVAPORATION [*]	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	

[*] REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.